

2 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出時チェックリスト

— 郵送前に、書類の有無を□にチェックしましょう。 —

(1) 受水槽又は高置水槽を設けて飲料水を給水している

はい ・ いいえ ⇒ (2) へ



受水槽 ____ 槽、高置水槽 ____ 槽	

☐ 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙	・・・ <u>水槽ごとに</u> 1 枚ずつ
☐ 1 年間分の水質検査結果書(写)	・・・給水 <u>系統分</u>
☐ 11 月分の毎日の残留塩素濃度等測定結果(写)	・・・給水 <u>系統分</u> (防錆剤を使用している場合)
☐ 1 年間分の防錆剤の水質検査結果	・・・防錆剤使用 <u>系統分</u>

(2) 給湯が中央式である

はい ・ いいえ ⇒ 「中央式給湯設備」の有無の欄には
「無」に○を付ける



給湯系統 ____ 系統	

☐ 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙	・・・給湯 <u>系統ごとに</u> 1 枚
☐ 1 年間分の水質検査結果書(写)	・・・給湯 <u>系統分</u>
☐ 11 月分の 7 日ごとの残留塩素濃度等測定結果	・・・給湯 <u>系統分</u> (防錆剤を使用している場合)
☐ 1 年間分の防錆剤の水質検査結果	・・・防錆剤使用 <u>系統分</u>



(3) へ

(3) その他の飲料水貯水槽等設備がある

はい ・ いいえ ⇒ 「その他の設備」の有無の欄には
「無」に○を付ける



☐ 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙		・・・ <u>設備ごとに</u> 1 枚ずつ
☐ 1 年間分の水質検査結果書(写)		・・・設備の <u>系統分</u>
☐ 11 月分の毎日(7 日ごと)の残留塩素濃度等測定結果(写)		・・・設備の <u>系統分</u> (防錆剤を使用している場合)
☐ 1 年間分の防錆剤の水質検査結果		・・・防錆剤使用 <u>系統分</u>



(4) へ


(4) 送付先の住所を確認の上、(1) から (3) までの書類を郵送してください

※ 雑用水について、書類の提出は不要です。


※ (1) から (3) がすべて「いいえ」の時は書類の提出は必要ありません。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出例


例 1) 受水槽・高置水槽を 1 つずつ設けて飲料水を給水している場合

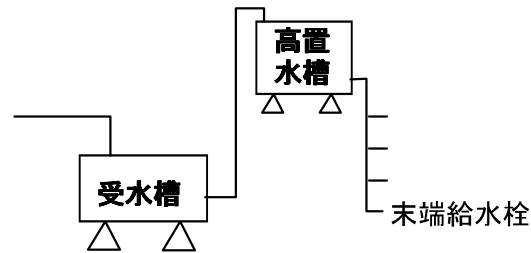

— 提出に必要な書類 —

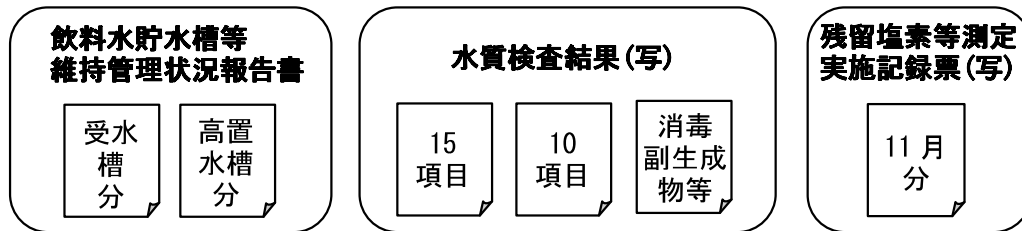

例 2) 給水・給湯系統が複数ある場合

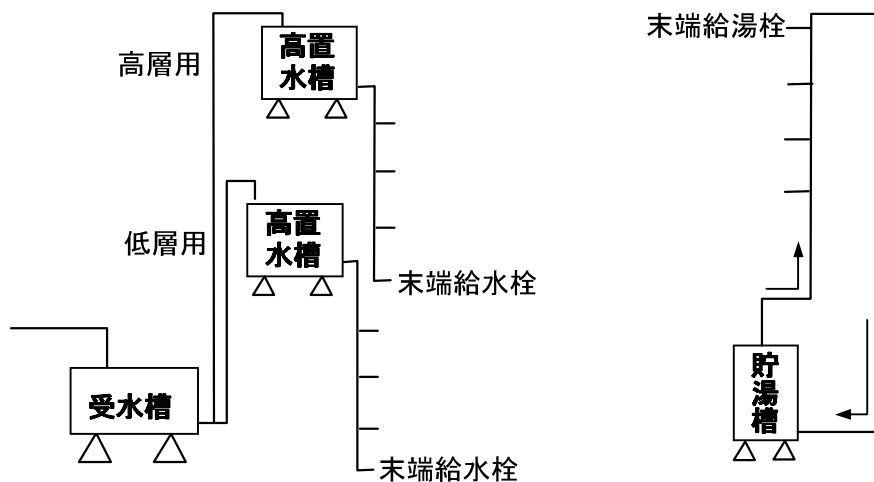

— 提出に必要な書類 —

