

秋の火災予防運動のイベント

大井第1、大井第2、大井第3、八潮地区

防火のつどい

入場無料

日時 令和7年11月7日(金) 13時40分開場

場所 きゅりあん小ホール(品川区立総合区民会館)
品川区東大井五丁目18番1号

内容 第1部(14:00~14:45) 表彰式(火災予防功労者等)
第2部(15:00~15:30) 防火防災トークショー

来場者全員に
素敵なプレゼント

「くぼてんきと備える!
もしもの時の天気と防災」



くぼてんき さん
1983年生まれ、大阪府出身。
気象予報士・防災士の資格を持つ紙芝居師。現在、日本テレビ「ZIP!」で気象情報を担当。二児の父。



しな水 de 火災予防

日時 令和7年11月1日(土)
10時00分から14時30分まで

場所 しながわ水族館
(品川区勝島三丁目2番1号)

内容 ・水槽内への消防車両のおもちゃ展示
・キュータとイルカのコラボショー
・ミニ消防車の乗車体験 他

その他 ・水族館のご入館には入館料が必要です。
・天候や各感染症の影響で内容が変更や中止になることがあります。



119番通報時のお願い

つながりにくくても、電話を切らないで!

着信順でつながるので、一度切ると順番が最後になる可能性があります。

不要不急な通報は、切断する場合あり!

119番の約2割が「緊急性のない」、「消防に関係のない」ものです。
他の通報の妨げとなるので、最後までお話を聞かずに切断する場合があります。



病院へ行く? 救急車を呼ぶ? 迷ったら...

電話でも! ネットでも!
東京消防庁 東京都医師会
東京都福祉保健局

#7119

電話で相談 #7119 電話
東京消防庁救急相談センター
ネットでガイド 救急受診ガイド 検索
東京版救急受診ガイド

ご相談・お問合せは、お近くの消防署・出張所へ

- 大井消防署 品川区東大井3-6-12 Tel 03(3765)0119
- 滝王子出張所 品川区大井5-17-9 Tel 03(3778)0119
- 八潮出張所 品川区八潮5-8-3 Tel 03(3799)0119

大井消防署ホームページ <http://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/fs/ooi/index.html>

大井消防署

検索



安全で住みやすい街

おおい

No.211
2025.10



火災急増中

令和7年
大井消防署管内の
火災件数
(9月30日現在) **34件**
(前年比+13件)

出火原因
ワースト
3
1位 電気関係 10件
2位 たばこ 5件
放火・疑い 5件



東京消防庁管内で発生した住宅火災

秋の火災予防運動 11月9日(日)~11月15日(土)

「目で確認 声出し確認 火の用心」

令和7年度東京消防庁火災予防標語(作者 いわさきくるみ 岩崎公瑠美さん 清瀬市在学)


回
覧

リチウムイオン電池火災に注意

近年、モバイルバッテリーが急速に普及し、これらに使用されているリチウムイオン電池からの火災が急増しています。

事例 上映中の映画館でモバイルバッテリーから出火した火災

観客が、持っていたリュックが熱くなったため、中を確認すると、スマートフォンを充電していたモバイルバッテリーから煙が出ていました。

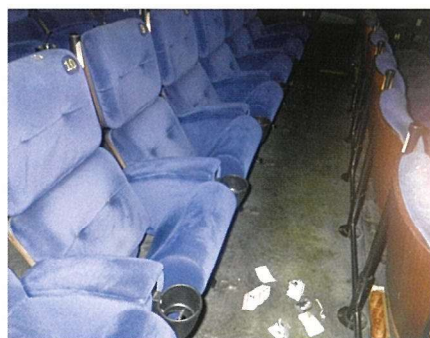

映画館内の状況



モバイルバッテリーの焼損状況

【火災を防ぐために】

- 熱がこもりやすい鞆の中などでの使用を控える。
- 衝撃を与えないように適切に扱い、分解しない。
- 膨張する、最後まで充電できない、バッテリーの減りが早くなった、充電中に熱くなる等、異常を感じたら使用を中止する。
- 接続部分が同じ形でも、出力が違う場合があるので、純正品を使う。



【万が一発火した時には】



電池から煙や火花が飛び散っている時には近寄らず、119番通報するとともに、火花が収まってから、消火器や**大量の水**で消火してください。

【保管や充電は】


整理整頓された場所や不燃性のケースに入れて行いましょう。



【充電式電池の処分方法】

- 収集日：陶器・ガラス・金属ごみの日(月2回)
- 出し方：他のごみとは別の袋に分けて、『**充電電池**』と記載する。
 - ▶ 品川区清掃事務所、品川区清掃事務所荏原分室にお持ちいただいても回収可能です。
 - ※膨張したモバイルバッテリー等も**可**
 - ▶ リサイクル協力店にお持ちいただいても回収可能です。
 - ※膨張したモバイルバッテリー等は**不可**

収集できるもの(例)

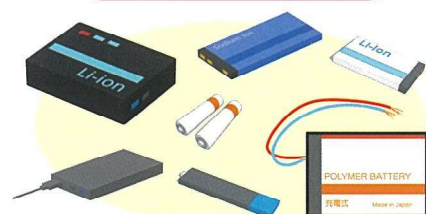

各種バッテリー



電子タバコ

スマートフォン

【お問合せ】

品川区清掃事務所 事業係 TEL.03-3490-7051
FAX.03-3940-7041

首都直下地震発生!! その時、あなたの周りはどうなる??



今後、高い確率で発生する「首都直下地震」では、品川区内でも多くの被害が予想されています。



R6.1.1能登半島地震 最大震度7

都心南部直下地震における品川区の主な被害想定

条件 マグニチュード7.3 冬・夕方・風速8m/s

震度 9割以上の区域で震度6強を超える

震度6強の揺れとは
立っていることが困難。飛ばされることもある。
耐震性の低い木造建築物は、傾いたり倒れたりする場合もある。


建物被害 全壊2,892棟

焼失棟数 **6,286棟**※(うち出火24棟) ※倒壊建物含まず

死者 **288人** 負傷者 **4,492人**

被害軽減の鍵は初期消火!

確実な初期消火を行うことによって、火災による被害が軽減出来ます。

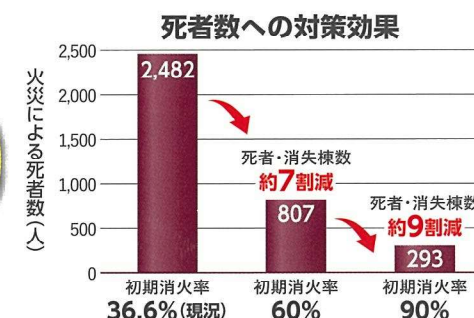

消火器の使い方



出典:首都直下地震等による東京の被害想定報告書



大井消防団員募集 We Need You!!



若手団員インタビュー(入団5年目)



第2分団 島田 夏実さん

大学時代に入団し、社会人になった今も続けています。
入団後は、放水訓練や手話技能講習など、様々な活動を通じて自分が住む地域を守るよう努力しています。

入団資格 18歳以上の健康な方
大井消防署管内に居住・勤務・通学している方

● 消防団に入団すると

年額報酬 **42,500円**~

手当 出場1回につき**4,500円**(災害に従事したら9,000円)

● 様々な研修や講習が受講可能

研修・講習 小型船舶操縦士や陸上特殊無線などの研修
英会話や手話技能講習などの講習

● 特別区学生消防団活動認証制度

就活でアピール 認証証明書を活用して、学生消防団員として地域貢献した実績を積極的にPR出来ます。

まずはWEBサイトにて、詳細をご確認ください。

東京消防団

検索

<https://tokyo23-syobodan.metro.tokyo.lg.jp/>



集まれ！消防自動車！

～乗って学んで火災予防！～

開催日時：11月 8日（土）

10時00分～14時00分

開催場所：しながわ中央公園



イメージ画像

主催 荏原消防署・荏原消防団

後援 荏原防火防災協会・荏原災害予防協会・荏原防火管理研究会・荏原防災設備業等連絡協議会

※荒天時または荒天が予想される場合には中止とさせていただきます。



ダウンロードしてね！



iOS版



アンドロイド版



お問合せ先

荏原消防署

ホームページも
ご覧ください！！

荏原消防署

戸越出張所

小山出張所

旗の台出張所

TEL 03-3786-0119(品川区平塚三丁目16番20号)

TEL 03-3785-0119(品川区戸越五丁目20番15号)

TEL 03-3781-0119(品川区小山五丁目12番11号)

TEL 03-3783-0119(品川区旗の台六丁目24番11号)

セーフティ荏原

VOL.346

秋の火災予防運動実施！！

令和7年11月9日(日)～15日(土)



リチウムイオン電池関連火災に注意！

回覽

[illegible]

発行

[illegible]


STOP！リチウムイオン電池関連火災！

近年、急増！取扱いに要注意

リチウムイオン電池関連火災とは、リチウムイオン電池を搭載した製品(差込みプラグ及び器具コードを除く)から出火した火災のことをいいます。

リチウムイオン電池に起因する火災が、近年急増しています。令和6年中は106件発生し、過去最多となっています。

住宅火災におけるリチウムイオン電池関連火災件数
(令和6年は速報値)

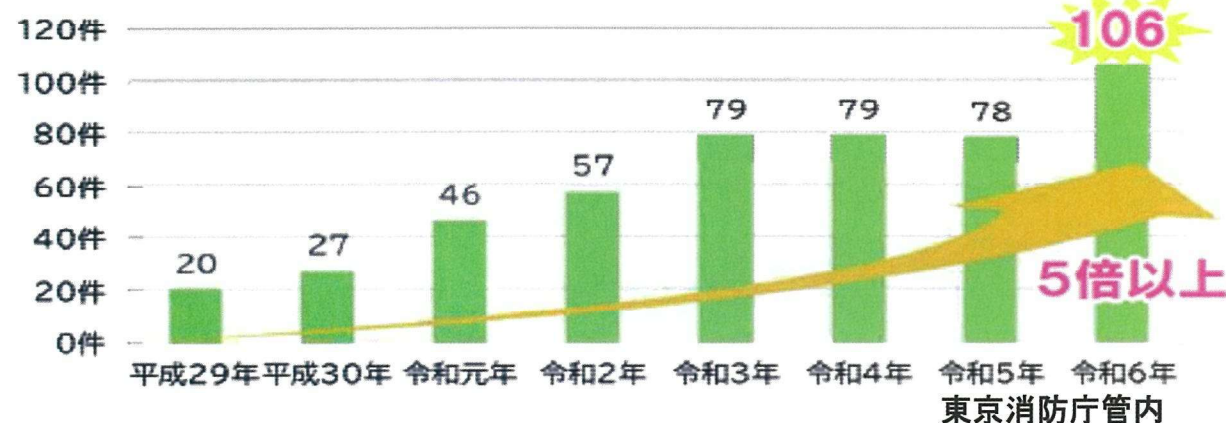

リチウムイオン電池が搭載されている製品例



こんなときは危険！今すぐチェック！

- ☐ 熱のこもりやすい場所で使用している
- ☐ 膨らみ、変形している
- ☐ 過去に落下させたことがある
- ☐ 充電中や使用中に発熱することがある
- ☐ 充電できないなどの不具合がある

STOP！住宅火災！

住宅防火10の心得

- 1 調理中は、**こんろ**から離れないようにしましょう。
- 2 **寝たばこ**は、絶対にやめましょう。
- 3 **ストーブ**の周りに、物を置かないようにしましょう。
- 4 家の周りを整理整頓しましょう。
- 5 ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かないようにしましょう。
- 6 コンセントの掃除を心掛けましょう。
- 7 **住宅用火災警報器**を全ての居室・台所・階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。
- 8 寝具類やエプロン・カーテンなどは、**防災品**にしましょう。
- 9 万が一に備え、**消火器**を設置し使い方を覚えましょう。
- 10 ご近所同士で声をかけあい火の用心に心掛けましょう。

リチウムイオン電池関連火災がもし発生したら…

- ① 火花や煙が激しく噴出している場合は、近寄らない
- ② 火花や煙の勢いが収まったら、大量の水や消火器で消火する
- ③ 消火後、安全に配慮し可能であれば水没させる



Point 1
大量の水をかける

Point 2
水没させる



素手で触るのはやめよう！

119番通報は
安全な場所から
通報しよう！



警察が語る特殊詐欺の怖さと予防策

昨年比1.5倍の
特殊詐欺被害額！



個人事業主が集まり結成された誠実な納税者の団体です。主に帳簿の記帳の仕方から確定申告までのサポートのほか、行政機関と協力してセミナーの開催等を行っています。

個人事業や不動産貸付について記帳や確定申告でお困りの方は青色申告会へご相談ください。

覽回

[illegible]

防火のつどい

日時

令和7年11月14日（金）

【第一部】火災予防業務協力者表彰式 午後1時30分～

【第二部】東京消防庁音楽隊による演奏会 午後2時30分～(予定)

※第二部の時間は、表彰式の終了時間により午後2時30分以降になる場合もございます。

場所

ゲートシティホール大崎ウエストタワーB1
(東京都品川区大崎1-11-1)

東京消防庁音楽隊による演奏



演奏会(午後2時30分)からの鑑賞も可能です。

入場無料



消防しながわ

Shinagawa Fire Station No.214 2025.11



特別区消防団 HP

地域を守ろう！あなたの力が必要です



品川消防団員募集！



お問合せ先 品川消防署 消防団担当 TEL 03-3474-0119

◆消防に関するご相談・お問合せ先◆

品川消防署 TEL 03-3474-0119

東品川出張所 TEL 03-3450-0119

大崎出張所 TEL 03-3494-0119

五反田出張所 TEL 03-3492-0119

品川消防署のホームページは
<https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-sinagawa/>

品川消防署

檢索

クリュー



東京消防庁公式YouTubeはこちら！

発行／品川防火防災協会 品川災害予防協会 品川危険物安全協会 品川防火管理研究会 品川消防団 品川女性防火の会
 監修／品川消防署

令和7年 11月9日(日)～11月15日(土)

秋の火災予防運動

目で確認 声出し確認 火の用心

令和7年度東京消防庁火災予防標語
作者 岩崎 公瑠美さん（清瀬市在学）


回覽

[illegible]

品川消防署管内の火災状況

令和7年も電気火災が原因 **第1位!** (10月1日現在)

◆令和7年1月から10月までの出火原因と火災件数◆

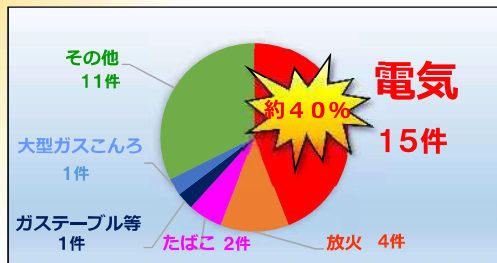

令和7年中、品川消防署管内で発生した火災は**34件**です。(10月1日現在)
そのうち、**電気**に関する火災が**15件**発生し、全体の約4割を占めています。

特に、近年リチウムイオン電池からの火災が増えております。

電気火災の対策ポイント!!

・コード・コンセント

＝ポイント＝

- 1 家具などの下敷き、折れ曲がり要注意。
 - 2 タップは決められた容量内で使用する。
 - 3 束ねて使用しない。
- 以下4・5はこの機会に実施してください。
- 4 使っていないプラグは抜いておく。
 - 5 プラグ、コンセントは定期的に掃除する。



電気火災の危険について
動画はこちらから



火災の事例検索はこちらから



急増中! リチウムイオン電池関連火災

取扱いに要注意!



自宅でも注意して!

寒くなると空気の乾燥に伴い、住宅火災が増える傾向にあります。自宅でもリチウムイオン電池に起因する火災が近年急増しています。

令和6年中は、106件発生し、過去最多となっております。注意が必要です。



危険のチェックポイント!



- ☒ 膨らみ、変形している。
- ☒ 過去に落下させたことがある。
- ☒ 充電中や使用中に発熱することがある。
- ☒ 充電できないなどの不具合がある。



＝火災を防ぐ5つのポイント＝

- 1 製品に衝撃を与えない、むやみに分解しない。
- 2 製造事業者が指定する充電器やバッテリーを使用する。
- 3 膨張、充電できない等、異常がある場合は使用をやめ、製造業者や販売店に相談する。
- 4 熱のこもりやすい場所での使用は控える。
- 5 可燃物ごみや不燃ごみなどに混ぜて廃棄しない、排出ルールを確認する。品川区の排出方法はここを確認

気をつけなきゃ

